



नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492002
कार्यालय दूरभाष 0771-2512500, फ़ैक्स 0771-2512400

Email: cco.nranvp@cg.gov.in, Web Site - www.navaraipuratalnagar.com

क्र. 216 / 4(3)/6/128/कार्य.अभि./मु.अभि./एन.आर.ए.एन.व्ही.पी./2024/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/09/2024

प्रति,

प्राचार्य,
आदर्श इंटरनेशनल स्कूल,
सेक्टर-30, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।

विषय:- जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 28/08/2024.

—//—

विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र में आपके द्वारा विद्यालय परिसर को प्रदाय किये जा रहे जल के परीक्षण हेतु लेख किया गया है।

तत्संबंध में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए जल को परीक्षण कर जल परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न:- जल परीक्षण रिपोर्ट 1 पृष्ठ।

सहायक अभियंता (सिविल-3)
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।

क्र. / 4(3)/6/128/कार्य.अभि./मु.अभि./एन.आर.ए.एन.व्ही.पी./2024/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /09/2024
प्रतिलिपि:-

कार्यपालन अभियंता (सिविल-2), एनआरएएनव्हीपी, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियंता (सिविल-3)
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)।


WATER ANALYSIS LABORATORY
NAVA RAIPUR ATAL NAGAR (Chhattisgarh)

Date- 30/08/2024

WATER ANALYSIS REPORT


SAMPLE Adarsh International School

	Parameters	Unit	Acceptable limit as per CPHEEO manual and IS:10500	Permissible limit	Result
(A)	Physical Exam				
	Turbidity	N.T.U.	5	10	1.06
	Colour	T.C.U.	5	25	Nil
	Taste & Odour	-	Unobjectionable	Objectionable	Unobjectionable
(B)	Chemical Exam				
	pH Value	Scale	7.0 to 8.5	<6.5 or >9.2	7.41
	Total Alkalinity	Mg/l	200	600	73
	Total dissolved solids	Mg/l	500	2000	137.7
	Total Hardness as CaCO ₃	Mg/l	200	600	79
	Residual Chlorine	Mg/l	0.5		nil



Lab Technician

Filter Plant

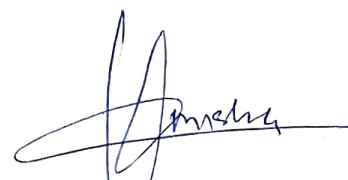

Plant in charge

Filter Plant